



ANNEXE AU RAPPORT ANNUEL 2021

LES CHIFFRES CLÉS
DE VOTRE COMMUNE

NEUILLY-PLAISANCE

LES CHIFFRES CLÉS POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ 2021

ANNEXE AU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 DU SIGEIF




GAZ

A - LES CLIENTS ET LA CONSOMMATION PAR CATEGORIE

en MWh	Nombre de clients				Consommation				Tt. Recettes (en k€ HT)**
	Total clients	Clients T1	Clients T2	Clients T3+T4+TP	Total consommation	Conso. T1*	Conso. T2	Conso. T3+T4+TP	
2021	4693	1534	3 129	30	104 829	2 843	65 517	36 469	1 430
2020	4 711	1 547	3 131	33	94 879	2 597	58 576	33 706	1 290
2019	4 712	1 566	3 118	28	100 831	2 531	62 685	35 615	1 328

* DCP : données à caractères personnelles (moins de 11 clients ou moins de 200 MWh de consommation annuelle)

** Recettes perçues par GRDF, gestionnaire du réseau de gaz naturel.

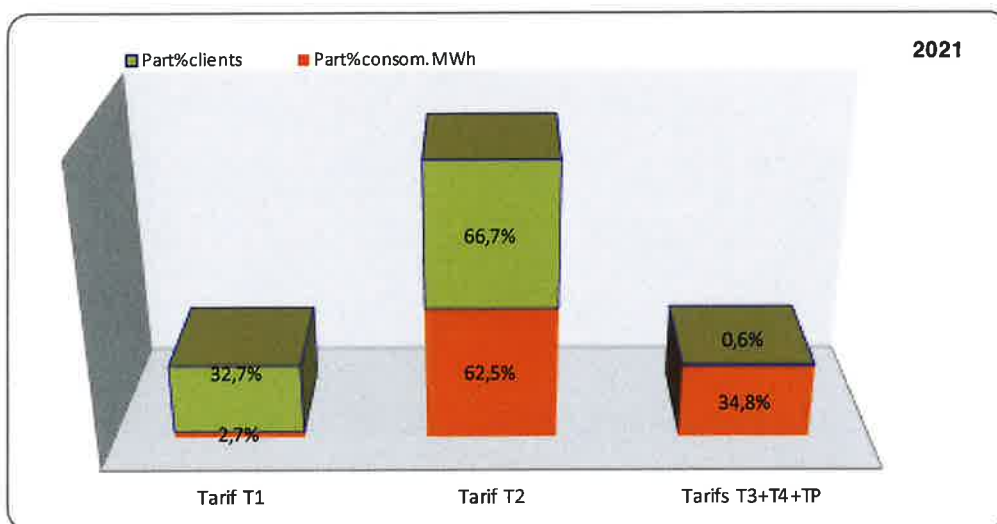


T1 (< 6 MWh/an) : usage cuisine. T2 (6 à 300 MWh/an) : chauffage domestique, écoles, Pmi, T3 (300 à 5 000 MWh/an) : Pme, piscines, groupes scolaires, T4 (> à 5 000 MWh/an) : grands ensembles immobiliers. TP : très gros consommateurs raccordés au réseau de distribution.

B - NATURE ET LONGUEUR DU RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

en mètres	Pression du réseau		
	Basse pression	Moyenne pression	Total
2021	8 829	37 127	45 956
2020	8 828	37 223	46 051
2019	8 947	37 144	46 091

La basse pression est en voie de disparition au profit de la moyenne pression

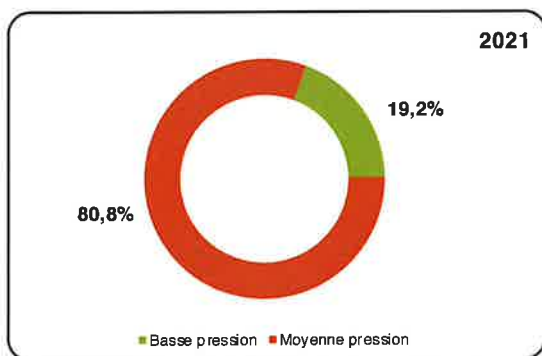


Pression du réseau sur le territoire du Sigeif en 2021

Basse pression : 20,8%
Moyenne pression : 79,2%

NEUILLY-PLAISANCE

Matériaux du réseau						
en mètres	Acier	PE	Divers	Fonte grise	Fonte ductile	Total
2021	17 206	24 392	27	0	4 331	45 956
2020	17 481	24 212	27	0	4 331	46 051
2019	17 505	24 130	27	0	4 429	46 091

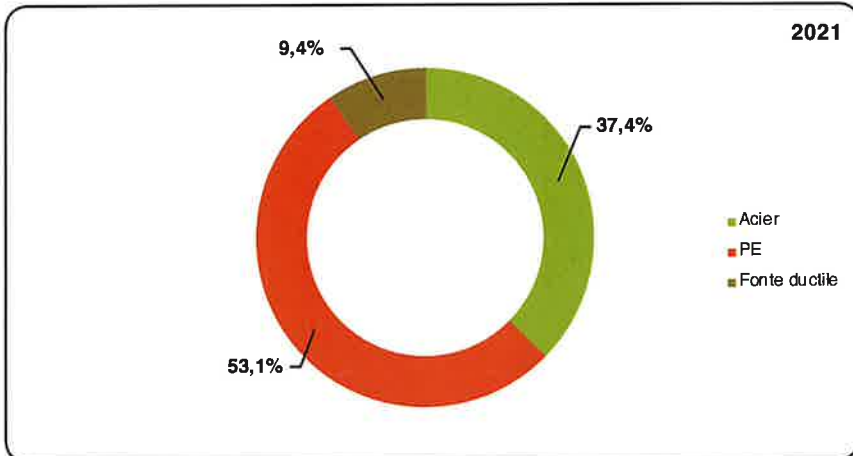

Nature du réseau sur le territoire du Sigeif en 2021

Acier	Polyéthylène	Divers
27,4%	59,0%	0,1%
Fonte grise	Fonte ductile	
-	13,5%	

Âge moyen du réseau en 2021

Commune	Sigeif
32,9 ans	30,6 ans

C - LES DOMMAGES AUX OUVRAGES SUR LE RÉSEAU GAZ (LORS DE TRAVAUX DE VOIRIE)

En 2021, GRDF a enregistré sur le territoire de la concession gaz du Sigeif 519 dommages aux ouvrages, dont 288 fuites enterrées. Bien que ces dommages ne représentent que 5 % des incidents, ils sont à l'origine de 16,6 % des clients coupés. Vous trouverez ci-dessous, le **taux d'endommagements sur le réseau gaz de votre commune** ainsi que celui du territoire du Sigeif. Le niveau de sécurité dans la commune est calculé à partir du nombre de dommages aux ouvrages gaz enterrés avec fuite (DO) rapporté à 100 déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), **toutes maîtrises d'ouvrage confondues**.

Évolution depuis 3 ans du Taux DO/100 DICT				
	2019	2020	2021	Taux DO/100 DICT
Préoccupant		●		X > 1
			●	< 1
				< 0,9
				< 0,8
Défavorable	●			< 0,7
				< 0,6
				< 0,5
				< 0,4
Favorable				< 0,3
				< 0,2
				< 0,1
				< 0,1

NEUILLY PLAISANCE 0,96

SIGEIF 0,41

• Au vu du niveau de sécurité constaté depuis 3 années sur votre territoire, la mise en place du dispositif :

Balise Sécurité
de 2018-2024
IDF

Dispositif de prévention des risques d'endommagements piloté par l'Observatoire Île-de-France des Risques travaux sur réseaux, et soutenu par le Pôle Energie.


Dispositif déployé sur la commune :		OUI
Est à renforcer		●
Est bien adaptée		●
Est recommandée		●
Est sans objet		●

ÉLECTRICITÉ

A - LES CLIENTS ET L'ACHEMINEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SIGEIF


	Nombre de clients				Acheminement				
	BT ≤ 36 kVA	BT >36 kVA	HTA	Total	BT ≤ 36 kVA	BT >36 kVA	HTA	Total acheminement (en GWh)	Total recettes (k€.HT) *
2021	10571	111	6	10688	51,9	10,9	6,2	69,0	3386,7
2020	10484	118	6	10608	49,6	10,3	7,0	66,9	3147,8
2019	10376	110	6	10492	51,1	11,3	7,2	69,6	3125,1

* Recettes perçues par Enedis, gestionnaire du réseau électrique.

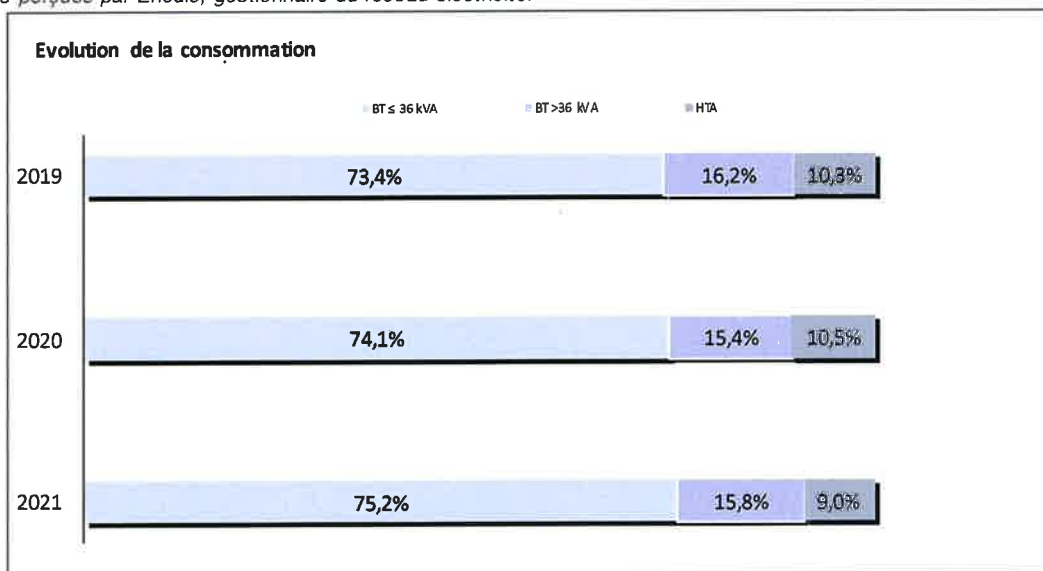


B - NATURE ET LONGUEUR DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

En m	Haute tension (HTA)			Basse tension			Total	Total HTA+BT
	Souterrain	Aérien	Total	Souterrain	Aérien nu	Aérien torsadé		
2021	60353	0	60353	43323	9079	21257	73659	134012
2020	60317	0	60317	42629	9226	21388	73243	133560
2019	60628	0	60628	42408	9970	20695	73073	133701

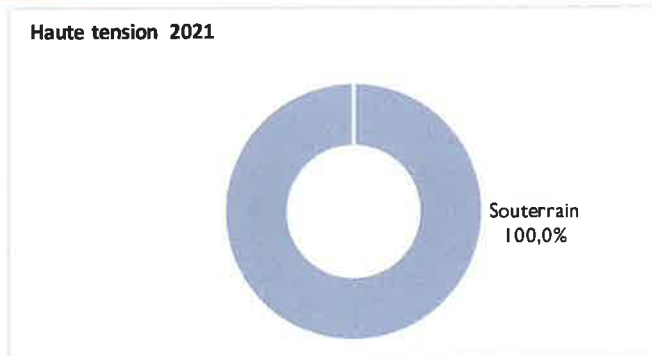

Pourcentage du réseau aérien HTA (moyenne tension) au titre de l'année 2021

National	Territ. Sigeif	NEUILLY-PLAISANCE
48,2%	0,40%	0,00%

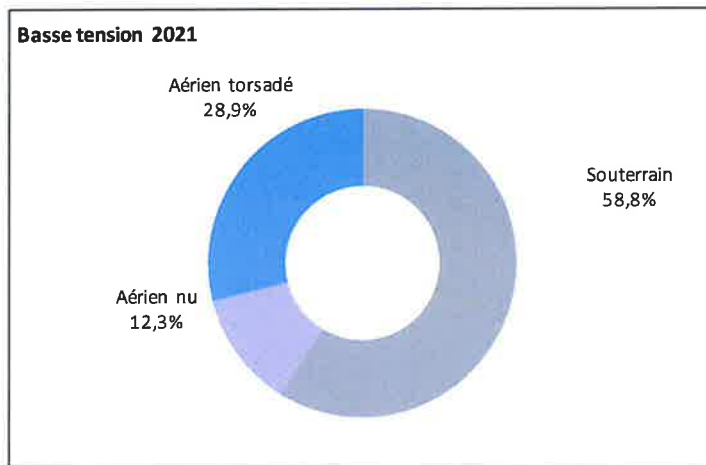

Pourcentage du réseau aérien basse tension au titre de l'année 2021

National	Territoire Sigeif	NEUILLY-PLAISANCE
52,0%	24%	41,18%

Indicateur Qualité - Critère B 2021 : temps moyen de coupure vu par les usagers basse tension

National	Territoire Sigeif	Zone départementale
58,7 min	44,3 min	53,9 min

C - AUTRES INDICATEURS

Les indicateurs « Qualité » indiqués ci-dessous sont au plus près du client, via l'échelon communal. Ils sont en regard des indicateurs représentatifs du territoire de la concession électricité du Sigeif.

Neully-Plaisance	Données communales	Données concession Sigeif
Nombre d'incidents BT aux 100 km	19,0	18,2
Âge moyen du réseau BT	37,6	41,9
Clients mal alimentés	124	5 184
Nombre d'incidents HTA aux 100 km		6,2
Âge moyen du réseau HTA	29,1	29,7

D - LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU SIGEIF

Redevance d'investissement R2 versée en 2021

Le montant de la redevance R2, versée par le Sigeif au titre des travaux d'investissement mandatés par la collectivité en charge des travaux (commune, communauté d'agglomération) en 2019, s'élève à :

	Montant de la Redevance R2 Sigeif	Montant des travaux éligibles
- Eclairage public	18174,58 €	204676,80 €
- Effacement des réseaux (1)	0,00 €	0,00 €
Total	18174,58 €	204676,80 €

1) Pour les travaux d'enfouissement (rue Pierre Brossolette - Carnot - Joffre), le Sigeif ayant exercé la maîtrise d'ouvrage et avancé les fonds, il a perçu directement la redevance R2 correspondante (11 229,93 euros). Le montant des travaux, qui s'élève à 40 688,17 euros HT, a été financé par Enedis et le Sigeif à hauteur de 27 016,95 euros. La part communale est quant à elle de 13 671,22 euros, soit environ 33,60 % du coût des travaux HT.

NEUILLY-PLAISANCE

APPEL À PROJET ACTEE MERISIER

Votre commune est lauréate de l'appel à projet ACTEE Merisier porté par le Sigeif et ses deux partenaires Sdevo et Smoys.

Cet appel à projet vise à apporter un soutien financier sur les coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique pour les bâtiments remontés par votre commune lors de la campagne de recensement des projets réalisée par le Sigeif au printemps 2021.

ACTEE permettra aux communes bénéficiaires, le co-financement de leurs études, l'achat et la mise à disposition d'un outil de suivi des consommations énergétique et l'accompagnement technique, juridique et financier par un économiste de flux.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE GAZ NATUREL ET DE SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Fourniture de gaz

Les membres du groupement de commandes bénéficient d'un marché de fourniture de gaz coordonné par le Sigeif. Le marché principal est complété par un marché relais, tous se terminant au 31 décembre 2022 et dont les fournisseurs attributaires sont EDF, ENGIE et PICOTY.

500 membres et 11 000 points de livraison sont concernés par ces marchés.

S'agissant de votre commune, elle est concernée par le fournisseur EDF, en charge de la fourniture en gaz pour tous vos sites, petits (moins de 300 MWh/an) dans le lot n°2, et importants (plus de 300 MWh/an) dans le lot n°4.

Services d'efficacité énergétique

Afin d'accompagner les membres dans leurs démarches de transition énergétique, un service complet d'accompagnement par Inddigo, bureau d'études indépendant et expert en énergie, est à disposition sur simple bon de commandes. Ce marché a été fortement amendé et renouvelé en 2021 avec 46 différentes prestations disponibles qui permettent de réaliser un état des lieux exhaustif du patrimoine bâti existant complété par la stratégie d'amélioration énergétique la plus pertinente, de prendre en compte la performance énergétique, de la programmation des bâtiments neufs ou en rénovation lourde jusqu'à la réception et au-delà, de développer des énergies renouvelables et les stratégies énergétiques territoriales.

Outil de suivi des consommations

Les membres du groupement de commandes bénéficient d'un accès privilégié à leurs données de consommation et de facturation énergétique permettant notamment un suivi technique et financier de leurs fluides avec des bilans mensuels et annuels par un outil de suivi appelé OSE.

Cet outil est à disposition de chaque membre du groupement de commandes et il est proposé en partenariat avec le Sipperec qui apporte les données sur l'électricité pour faire d'OSE un outil multi-fluide.

Toutes les pièces des marchés, mais également des outils pour contrôler sa facture, des invitations à des formations, et des actualités, sont disponibles dans votre espace adhérent sur le site : www.achat-gaz.fr

NEUILLY-PLAISANCE

| TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ÉLECTRICITÉ (TCCFE)

Le Sigeif a mis en place un dispositif visant à sécuriser la recette communale de la TCCFE - qui est basée sur les quantités d'énergie consommées - en assurant, sans frais supplémentaires, les opérations de perception, de contrôle et de reversement de cette taxe.

C'est ainsi que le Sigeif a reversé à votre collectivité, au titre de l'année 2021 la somme de **354 155,73 €**, contre **333 433,51 €** en 2020.

Accusé de réception en préfecture
093-219300498-20221207-DLB-2022-12-65-DE
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022